

FIG 1


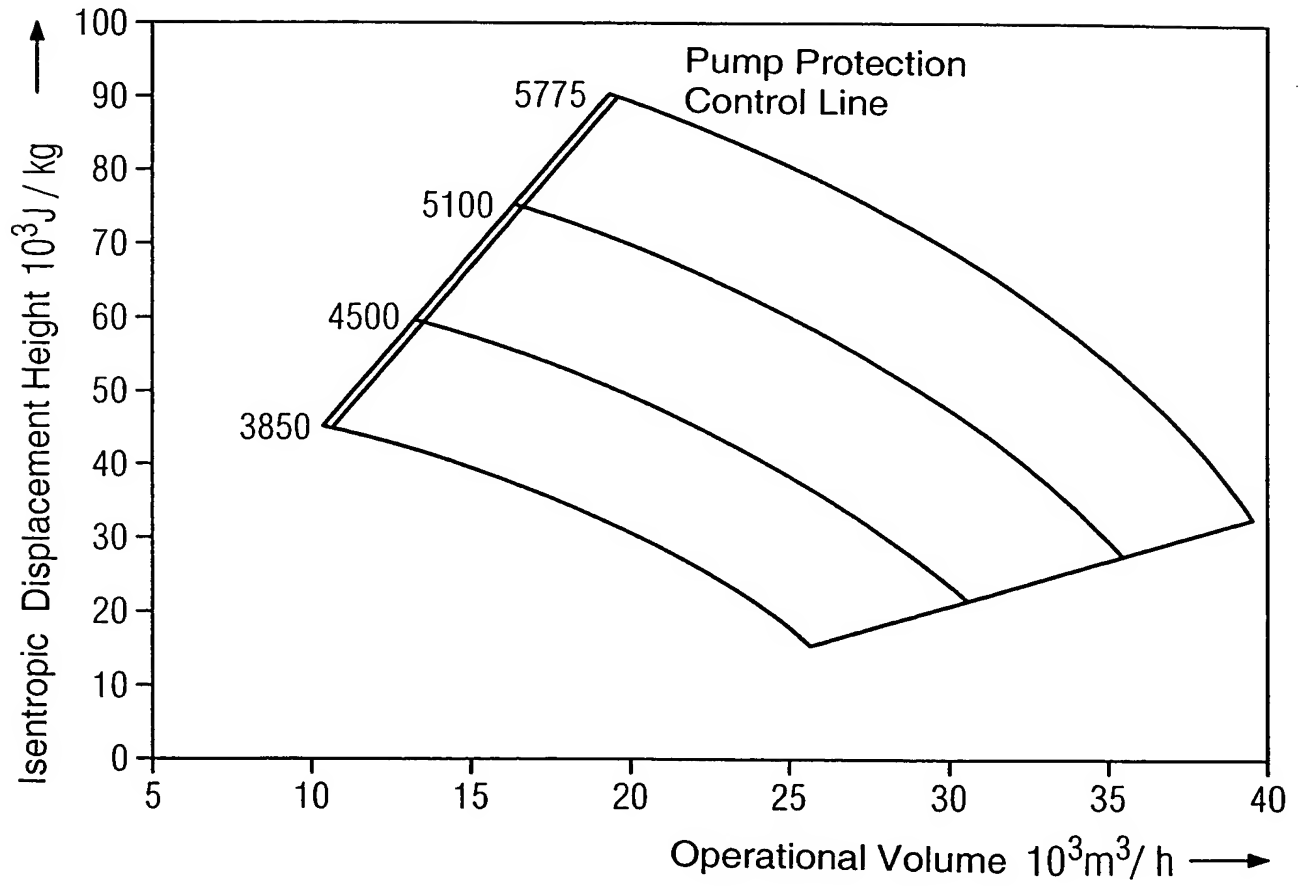


FIG 2A

FIG 2

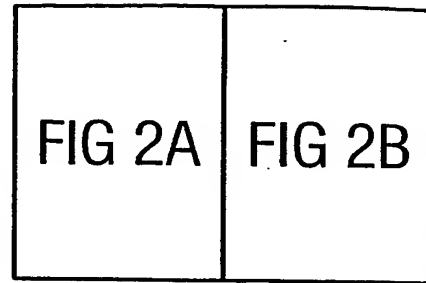

Soll / Istwerte


Auswahl der Regelgröße

Stationsregler

Soll/Istwerte: Setpoint/Actual Value

Auswahl der Regelgröße: Regulation Size Selection


Stationsregler: Station Regulator

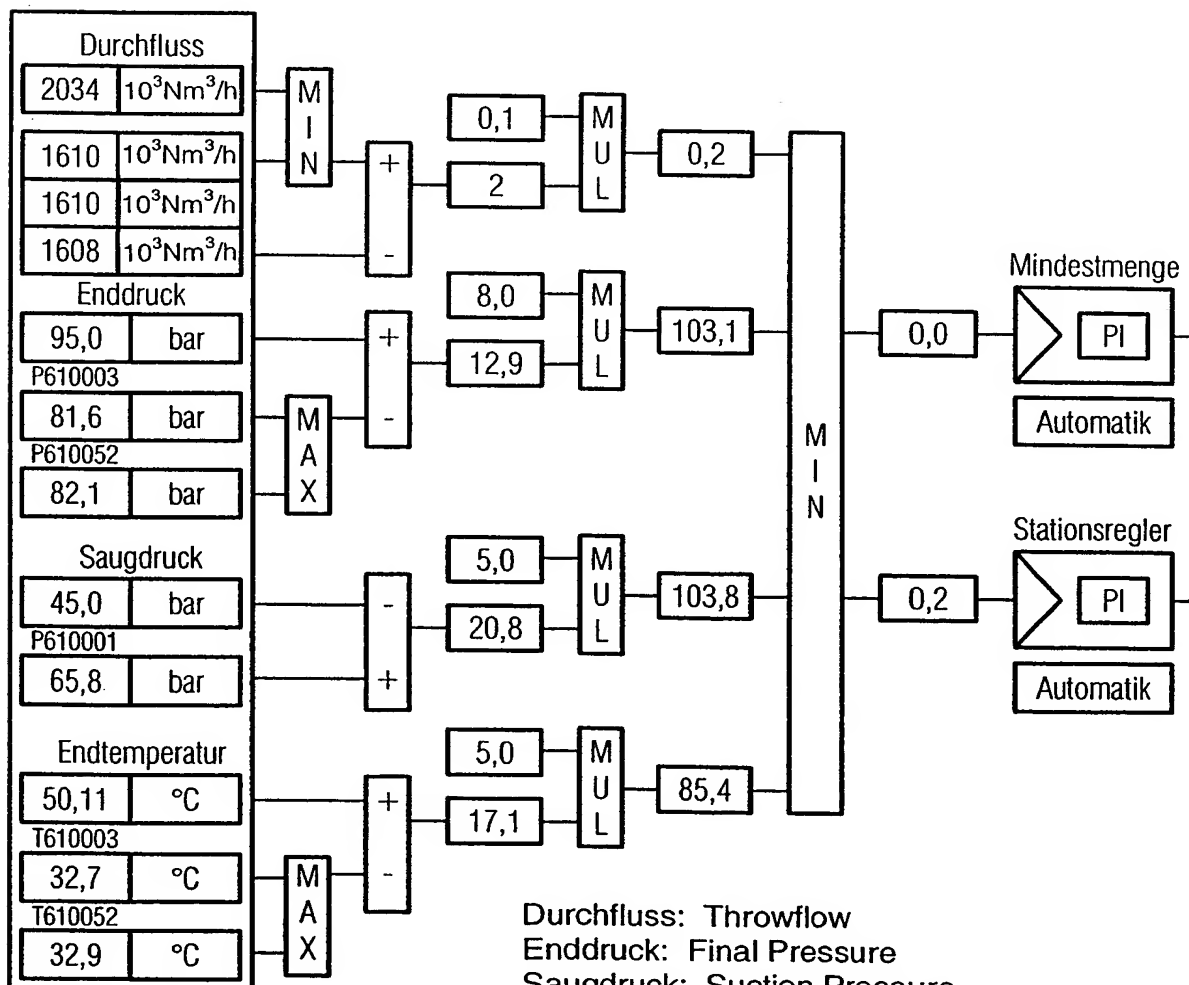

Durchfluss: Throwflow
 Enddruck: Final Pressure
 Saugdruck: Suction Pressure
 Endtemperatur: Final Temperature
 Mindestmenge: Minimum Amount
 Automatik: Automatic
 Stationsregler: Station Regulator

FIG 2B

OPTI -Modul: OPTI Module
 Maschinenregler: Machine Regulator

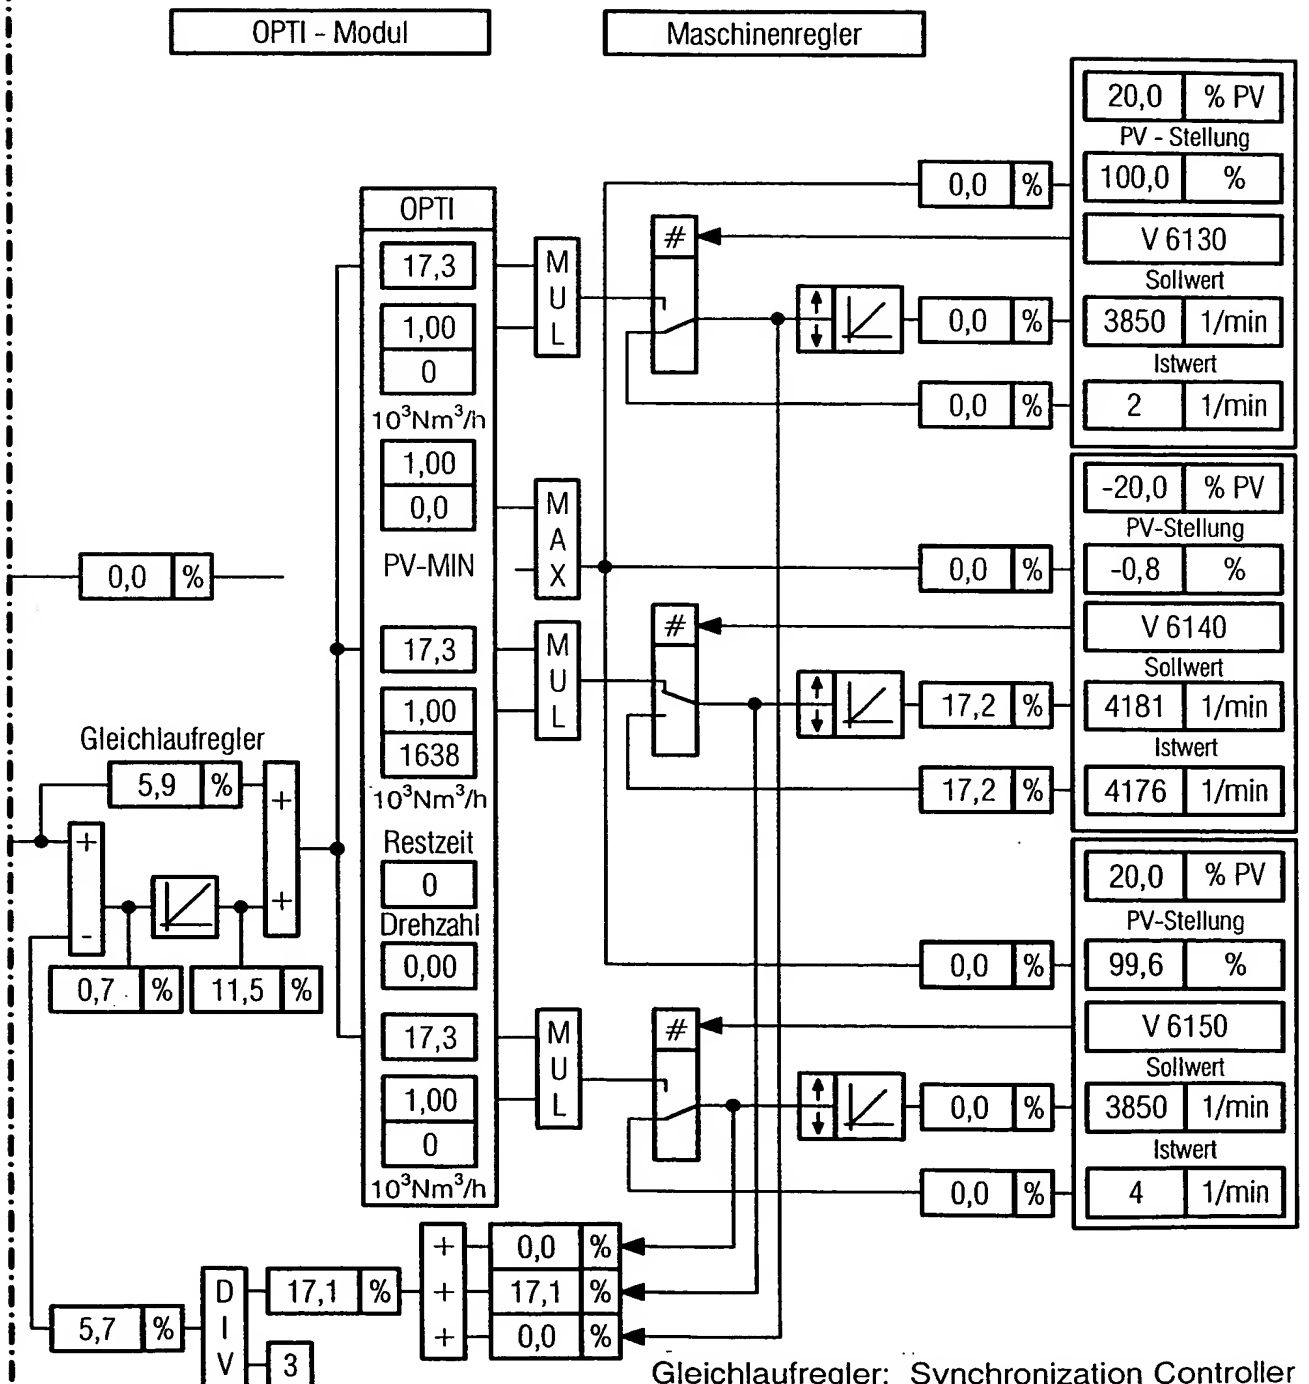

Gleichlaufregler: Synchronization Controller
 Restzeit: Remaining Time
 Drehzahl: Rotational Speed
 PV-Stellung: PV - Setting
 Sollwert: Setpoint Value
 Istwert: Actual Value